


Тел.: +7 953 682-17-04
Web: www.v-naladka.ru
E-mail: info@v-naladka.ru



ВЯТКА
НАЛАДКА

СРО-Э-109-0160-01
ISO 9001:2015

УТВЕРЖДЕНО:

Распоряжением Министерства
энергетики Московской
области

от «___» _____ 20__г. №___

РАЗРАБОТАНО:

ООО «Вятка Наладка»
Генеральный директор

_____ Е.А. Суслов

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского округа Воскресенск Московской области на период с 2025 по 2044 гг.

Обосновывающие материалы
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Киров, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	3
СОКРАЩЕНИЯ.....	6
11 Оценка надежности теплоснабжения.....	7
11.1. Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	16
11.2. Метод и результаты обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.....	23
11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	24
11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.....	24
11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	24
11.6. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности.....	25
11.7. Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	25
11.8. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)	26
11.9. Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....	26

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения.

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально

установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения,

городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времени.

СОКРАЩЕНИЯ

- АСКУЭ** – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.
- АГБМК** – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.
- БМК** – блочно-модульная котельная.
- ВПУ** – водоподготовительные установки.
- ГО** – городской округ.
- ГВС** – система горячего водоснабжения.
- ГИС** – геоинформационная система.
- ЕТО** – единая теплоснабжающая организация.
- ИТП** – индивидуальный тепловой пункт.
- ИЖФ** – индивидуальный жилой фонд.
- КИП** – контрольно-измерительные приборы.
- КИТТ** – коэффициент использования теплоты топлива.
- кг.у.т.** – килограмм условного топлива.
- МКД** – многоквартирный жилой дом.
- МО** – муниципальное образование.
- НДТ** – наилучшие доступные технологии.
- НТД** – нормативно-техническая документация.
- НС** – насосная станция.
- ОМ** – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.
- ПВ** – приточная вентиляция.
- ПИР** – проектно-изыскательские работы.
- ПНР** – пуско-наладочные работы.
- ПНС** – повышающая насосная станция.
- ПК** – поселковая котельная.
- ПРК** – программно – расчетный комплекс.
- РТМ** – располагаемая тепловая мощность.
- РНИ** – режимно-наладочные испытания.
- РК** – районная котельная.
- РЧВ** – резервуары чистой воды.
- РЭТД** – расчетный элемент территориального деления.
- ТЭР** – топливно-энергетические ресурсы.
- ТСО** – теплоснабжающая организация.
- ТС** – тепловые сети.
- ТК** – тепловая камера.
- т.у.т.** – тонна условного топлива.
- УРУТ** – удельный расход условного топлива.
- УТМ** – установленная тепловая мощность.
- УРЭ** – удельный расход электроэнергии.
- ХВС** – система холодного водоснабжения.
- ХВПО** – химводоподготовка.
- СЦТ** – централизованная система теплоснабжения.
- ЦТП** – центральный тепловой пункт.
- SCADA** – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

11 ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Расчёт надёжности теплоснабжения по Методике (Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения»)

В соответствии с Приказом Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения» для оценки надёжности систем теплоснабжения используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;
- относительный аварийный недоотпуск тепла;
- надёжность электроснабжения источников тепловой энергии;
- надёжность водоснабжения источников тепловой энергии;
- надёжность топливоснабжения источников тепловой энергии;
- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;
- техническое состояние тепловых сетей, характеризующее наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Существует несколько степеней надёжности системы теплоснабжения:

- высоконадежные – $K > 0,9$;
- надежные – $0,75 < K < 0,89$;
- малонадежные – $0,5 < K < 0,74$;
- ненадежные – $K < 0,5$;

Таблица 1 - Анализ показателей надежности систем теплоснабжения

№ п/п	Наименование теплоисточника системы теплоснабжения, адрес, вид собственности	Наименование теплоснабжающей (тепло сетевой) организации	Наименования и описание мероприятий по обеспечению надежности	Период реализации мероприятий	Кол-во, ед. изм. мероприятий	Плановые перспективные показатели, влияющие на надежность системы теплоснабжения					
						Интенсивность отказов теплоисточников	Интенсивность отказов тепловых сетей	Относительный недоотпуск тепла	Надежность теплоисточника	Надежность теплосетей	Готовность теплоснабжающих (тепло сетевых) организаций к АВР
1	Котельная №1 Новлянского квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведение текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
2	Котельная №2 Новлянского квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведение текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
3	Котельная 3 квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведение текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
4	Котельная 4 квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведение текущих и	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85

			плановых ремонтов								
5	Котельная Больничного квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
6	Котельная «Маришкино » (Москворечь е)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
7	Котельная ул. Рабочая	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
8	Котельная «Московская »	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
9	Котельная №3 ул. Фурманова	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
10	Котельная ул. Мичурина	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85

			плановых ремонтов								
11	Котельная «Белинского»	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
12	Котельная №1 п. Лопатинский	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
13	Котельная №3 Лопатинский	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
14	Котельная ул. Интернатская	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
15	Котельная Советская	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
16	Котельная ул. Школьная	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85

			плановых ремонтов								
17	Котельная "Баня"	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
18	Котельная д.Ратчино	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
19	Котельная д.Степанщин о	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
20	Котельная с.Косяково	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
21	Котельная с.Невское	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
22	Котельная ДРП	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85

			плановых ремонтов								
23	Котельная с.Конобеево	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
24	Котельная с.Барановско е	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
25	Котельная с. Усадище	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
26	Котельная д.Леоново	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
27	Котельная д.Щербово	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
28	Котельная с. Ашитково	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85

			плановых ремонтов								
29	Котельная п. Виноградово (школа)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
30	Котельня д. Золотово (фабрика)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
31	Котельная д. Золотово (школа)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
32	Котельная д.Губино (школа)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
33	Котельная д.Ратмирово	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
34	Котельная № 1	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведен ие текущих и	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85

	г.Белоозерский		плановых ремонтов								
35	Котельная № 2 г.Белоозерский	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведение текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
36	Котельная №3 д. Цибино	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведение текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
37	Котельная Фаустово, ул.Железнодорожная	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	Проведение текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
38	Котельная №3А	ФКП «ГкНИПАСимени Л.К.Сафронова»	Проведение текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,9125
39	Котельная д.Чемодурово	АО «ВОСКРЕСЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	Проведение текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
40	ТЭЦ АО «ВМУ»	АО «ВМУ»	Проведение текущих и	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,9125

			плановых ремонтов								
41	КТС 019 п. им. Цюрупы	АО «Теплоэнергетиче- ское предприятие»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,9125
42	Крышная котельная	ООО «Экстех»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
43	Котельная ОАО «Воскресенск - Техноткань»	АО «Воскресенск- Техноткань»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
44	Котельная ОАО "Фетр"	АО «Фетр»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
45	Котельная ОАО "РЖД"	ОАО «РЖД»	Проведен ие текущих и плановых ремонтов	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85
46	Котельная КТС д. Ворциково	ООО "ТЭК-9"	Проведен ие текущих и	2025-2044	н/д	1	1	1	1	0,8	0,85

			плановых ремонтов								
--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Результат оценки показал, что системы теплоснабжения округа относятся к надежным и высоконадежным. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей помимо мероприятий по развитию системы теплоснабжения, регулярно проводятся текущие и плановые ремонты оборудования источников тепла и тепловых сетей.

11.2. Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Основные положения данной методики приведены в части 9 Раздела 1 настоящего документа.

Таблица 2 – Надежность систем теплоснабжения котельной

№	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч	Минимально допустимая температура, °С	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
1	Котельная №1 Новлянского квартала	г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,969754	0,997844	0,693
2	Котельная №2 Новлянского квартала							

№	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч	Минимально допустимая температура, °С	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
3	Котельная 3 квартала	г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,967711	0,997824	0,5093
4	Котельная 4 квартала	г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,967469	0,997826	0,2064
5	Котельная Больничного квартала	г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,967711	0,997825	0,7969
6	Котельная «Маришкино» (Москворечье)	д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,967469	0,997826	0,3986
7	Котельная ул. Рабочая	г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	1	0,998597	0,1495
8	Котельная «Московская»	г. Воскресенск, ул. Московская, 24	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,999425	0,998064	0,0214
9	Котельная №3 ул. Фурманова	г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,982751	0,99785	0,0242
10	Котельная ул. Мичурина	г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,982574	0,997831	0,0479
11	Котельная «Белинского»	г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,982751	0,997826	0,2425

№	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч	Минимально допустимая температура, °С	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
12	Котельная №1 п. Лопатинский	г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,968202	0,997821	0,0352
13	Котельная №3 Лопатинский	г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,992578	0,997856	1,6047
14	Котельная ул. Интернатская	п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,992566	0,997847	0,4869
15	Котельная Советская	п. Хорлово, ул. Советская, 108г	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,967464	0,997823	1,6285
16	Котельная ул. Школьная	п. Хорлово, ул. Школьная, д. 26	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,999001	0,998064	0,1545
17	Котельная "Баня"	п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 16	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,999001	0,998064	0,1509
18	Котельная д.Ратчино	с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,969026	0,997828	0,494
19	Котельная д.Степанщино	д. Степанщино стр. 51/1	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,999998	0,998498	0,0621
20	Котельная с.Косяково	с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,97085	0,997842	0,1125

№	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч	Минимально допустимая температура, °С	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
21	Котельная с.Невское	с. Невское, стр.1/4	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,999998	0,998494	0,1658
22	Котельная ДРП	д. Степанцино, ДРП-5	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,97482	0,997821	0,0315
23	Котельная с.Конобеево	с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,967724	0,99782	1,1378
24	Котельная с.Барановское	с. Барановское, ул. Центральная, д.131	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,967551	0,997851	0,0571
25	Котельная с. Усадище	д. Усадище, ул. Южная, д.11	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,969177	0,997821	0,1747
26	Котельная д.Леоново	д. Леоново, ул. Школьная	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,969442	0,99783	0,0301
27	Котельная д.Щербово	д. Щербово, ул. Малага, д.9	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,999001	0,998105	2,319
28	Котельная с. Ашитково	с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,998663	0,997826	0,3068
29	Котельная п. Виноградово (школа)	п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,969442	0,99783	0,0301

№	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч	Минимально допустимая температура, °С	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
30	Котельня д. Золотово (фабрика)	д. Золотово, ул. Фабричная	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,969026	0,997841	2,1441
31	Котельня д. Золотово (школа)	д. Золотово, ул. Моховая	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,993081	0,997899	1,3199
32	Котельня д.Губино (школа)	д. Губино, Центральная, д.88 б	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,995124	0,997826	0,1146
33	Котельня д.Ратмирово	д. Ратмирово	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,999001	0,998241	0,4374
34	Котельня № 1 г.Белоозерский	г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,967711	0,997824	0,2461
35	Котельня № 2 г.Белоозерский	г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,967599	0,997822	0,5551
36	Котельня №3 д. Цибино	д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,967724	0,997822	1,2129
37	Котельня Фаустово, ул.Железнодорожная	п. Фаустово, ул.Железнодорожная	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	70	12	0,967778	0,997821	1,1483
38	Котельня №3А	Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский	ФКП "ГкНИПАС"	70	12	0,999998	0,998583	0,0683

№	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Коэффициент тепловой аккумуляции, ч	Минимально допустимая температура, °С	Вероятность безотказной работы	Коэффициент готовности	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период
39	Котельная д.Чемодурово	д. Чемодурово, ул. Советская, д. 66	АО "ВТС"	70	12	0,999425	0,99806	0,0564
40	ТЭЦ АО «ВМУ»	г. Воскресенск, Заводская улица, 1	АО «ВМУ»	70	12	0,967724	0,997829	0,5694
41	КТС 019 п. им. Цюрупы	Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35	АО "Теплоэнергетическое предприятие"	70	12	0,999001	0,99807	0,143
42	Крышная котельная	ул. Зелинского дом 4	ООО "Инстрой-XX1 век"	70	12	-	-	-
43	Котельная ОАО «Воскресенск-Техноткань»	Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1.	ОАО «Воскресенск-Техноткань»	70	12	0,969026	0,997828	0,494
44	Котельная ОАО "Фетр"	г. Воскресенск, ул. Быковского,1	ОАО "Фетр"	70	12	0,925403	0,99782	1,7224
45	Котельная ОАО "РЖД"	г. о. Воскресенск, п. станции Берендино	ОАО "РЖД"	70	12	0,97085	0,997842	0,1125
46	Котельная КТС д. Ворщикова	г.о. Воскресенск, д. Ворщикова, ул. Радужная, 62	ООО "ТЭК-9"	70	12	1	1	0

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных

участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

11.3. Метод и результаты обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°C, в промышленных зданиях ниже плюс 8°C, в соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплоснабжения (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°C) рассчитывается по формуле:

$$z = \beta \times \ln \frac{t_{\text{к}} - t_{\text{н}}}{t_{\text{к.а}} - t_{\text{н}}}$$

где $t_{\text{к.а}}$ – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°C);

$t_{\text{к}} = 20^{\circ}\text{C}$ – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

$\beta = 40\text{ч}$ – коэффициент аккумуляции помещения (здания).

На рисунке 1 представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

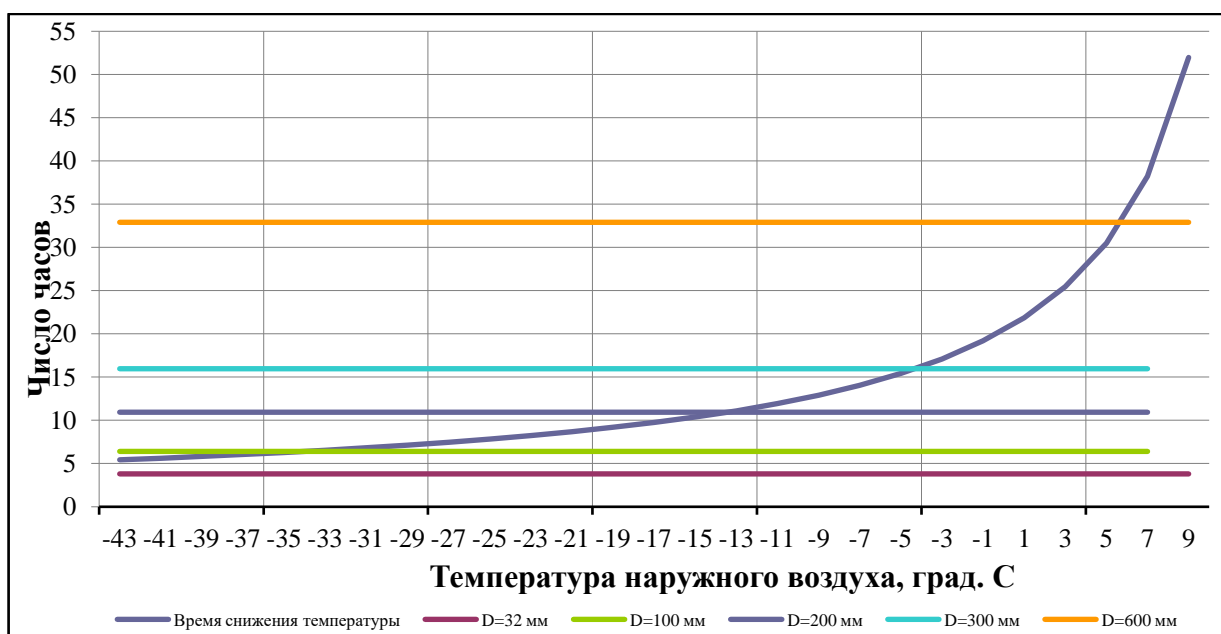


Рисунок 1 - Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха. При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре $t_n = -39^\circ\text{C}$ период времени составляет $z = 6,0492$ часов, а при температуре плюс $t_n = 9^\circ\text{C}$ - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C . При температуре наружного воздуха менее минус 4°C , повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

11.4. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения образования соответствует нормативным требованиям.

11.5. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициенты готовности систем теплоснабжения образования соответствует нормативным требованиям.

11.6. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 2. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 3 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

№ п/п	Наименование показателя	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления ⁶ , °С				
		минус 10	минус 20	минус 30	минус 40	минус 50
1	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до	78	84	87	89	91

Примечание - таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Согласно Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя, отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

11.7. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Резервирование источников тепловой энергии и тепловых сетей не предусматривается.

11.8. Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом.

11.9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия))

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения рассмотрены в «Порядке (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городского округа Воскресенск московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)», являющейся частью данной схемы.

11.10. Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).